

Подача води абонентам Якимівського, Меітопольського та Приазовського р-н.

Подача води в мережу
(Q = 1237,9 тис. м³/рік)

Насосні пункти:

Якимівський район:

- с. М. Порекого
- с. Михайлівське
- с. Степове
- с. В. Терпівка
- с. Єлизаветівка
- с. Ланівка


Меітопольський район:

- с. Верховина
- с. Високе
- с. Данило Іванівка
- с. Долинське
- с. Зелене
- с. Золота Долина
- с. Кирпичне
- с. Лазурне
- с. Мар'ївка
- с. Новгородівка
- с. Нове
- с. Полянська
- с. Степове

Приазовський район:

- Степанівська с/р
- Шевченко
- с. Степанівка 1

Схема балансу водопостачання
Західного групового експлуатаційного цеху
водопостачання

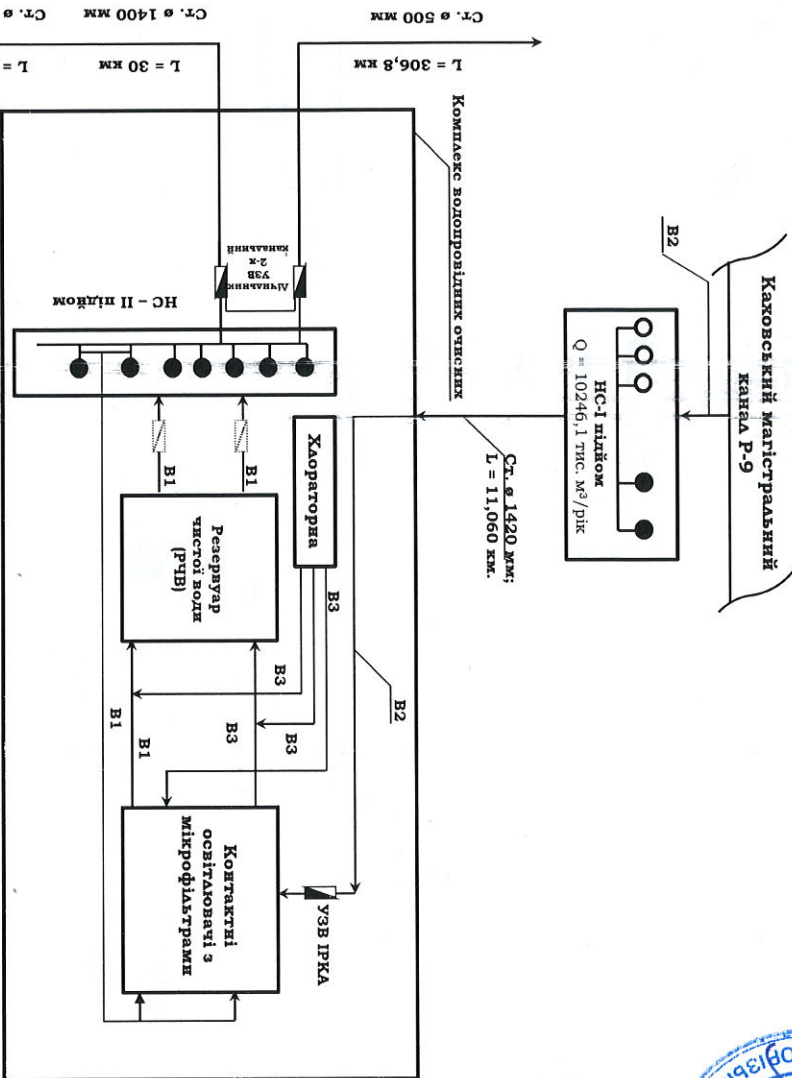

Подача води абонентам на
м. Бердянськ, Приморський, Приазовський, р-ни.

Подача води в мережу
(Q = 8419,7 тис. м³/рік).

Насосні пункти та водопідні споруди:

1. КП «Бердянськ водоканал» БМР
2. м. Бердянськ
3. м. Приморськ
4. ПСЦ «Приморський» м. Приморськ
5. ФОН Сурадинський П. О. снт. Приазовське
6. ФОН «Аквадін»
7. ФОН «Сорока В. С. с. Азовське»
8. СТ «Надія»
9. ТОВ «БаскертКомпани»

Умовні позначення:

- В1 - питна вода.
- В2 - сирпа вода.
- В3 - харопроводи.
- - працюючі насосні агрегати.
- - резервні насосні агрегати.
- ▢ - технологічний лічильник.
- ▣ - підв'язаний лічильник.



ПОГОДЖЕНО:
Начальник ЕЦВ ЗПВ
М. М. Матвійчук
Директор технічний
КП «Облаволокана» ЗОР
А. Р. Акіопан
Засувинник директора технічного
КП «Облаволокана» ЗОР
В. П. Трачук
Начальник виробничо-технічного відділу
КП «Облаволокана» ЗОР
О. А. Литвиненко
Виконавши:
Інженер І-кат. виробничо-технічного відділу
КП «Облаволокана» ЗОР
О. С. Ходиний
Провідний інженер виробничо-технічного відділу
ЕЦВ ЗПВ КП «Облаволокана» ЗОР
А. Г. Скрипник