


Схема балансу водовідведення Степногірського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення

Затверджено
Генеральний директор
КП «Облводоканал» ЗОР
С. В. Басанський

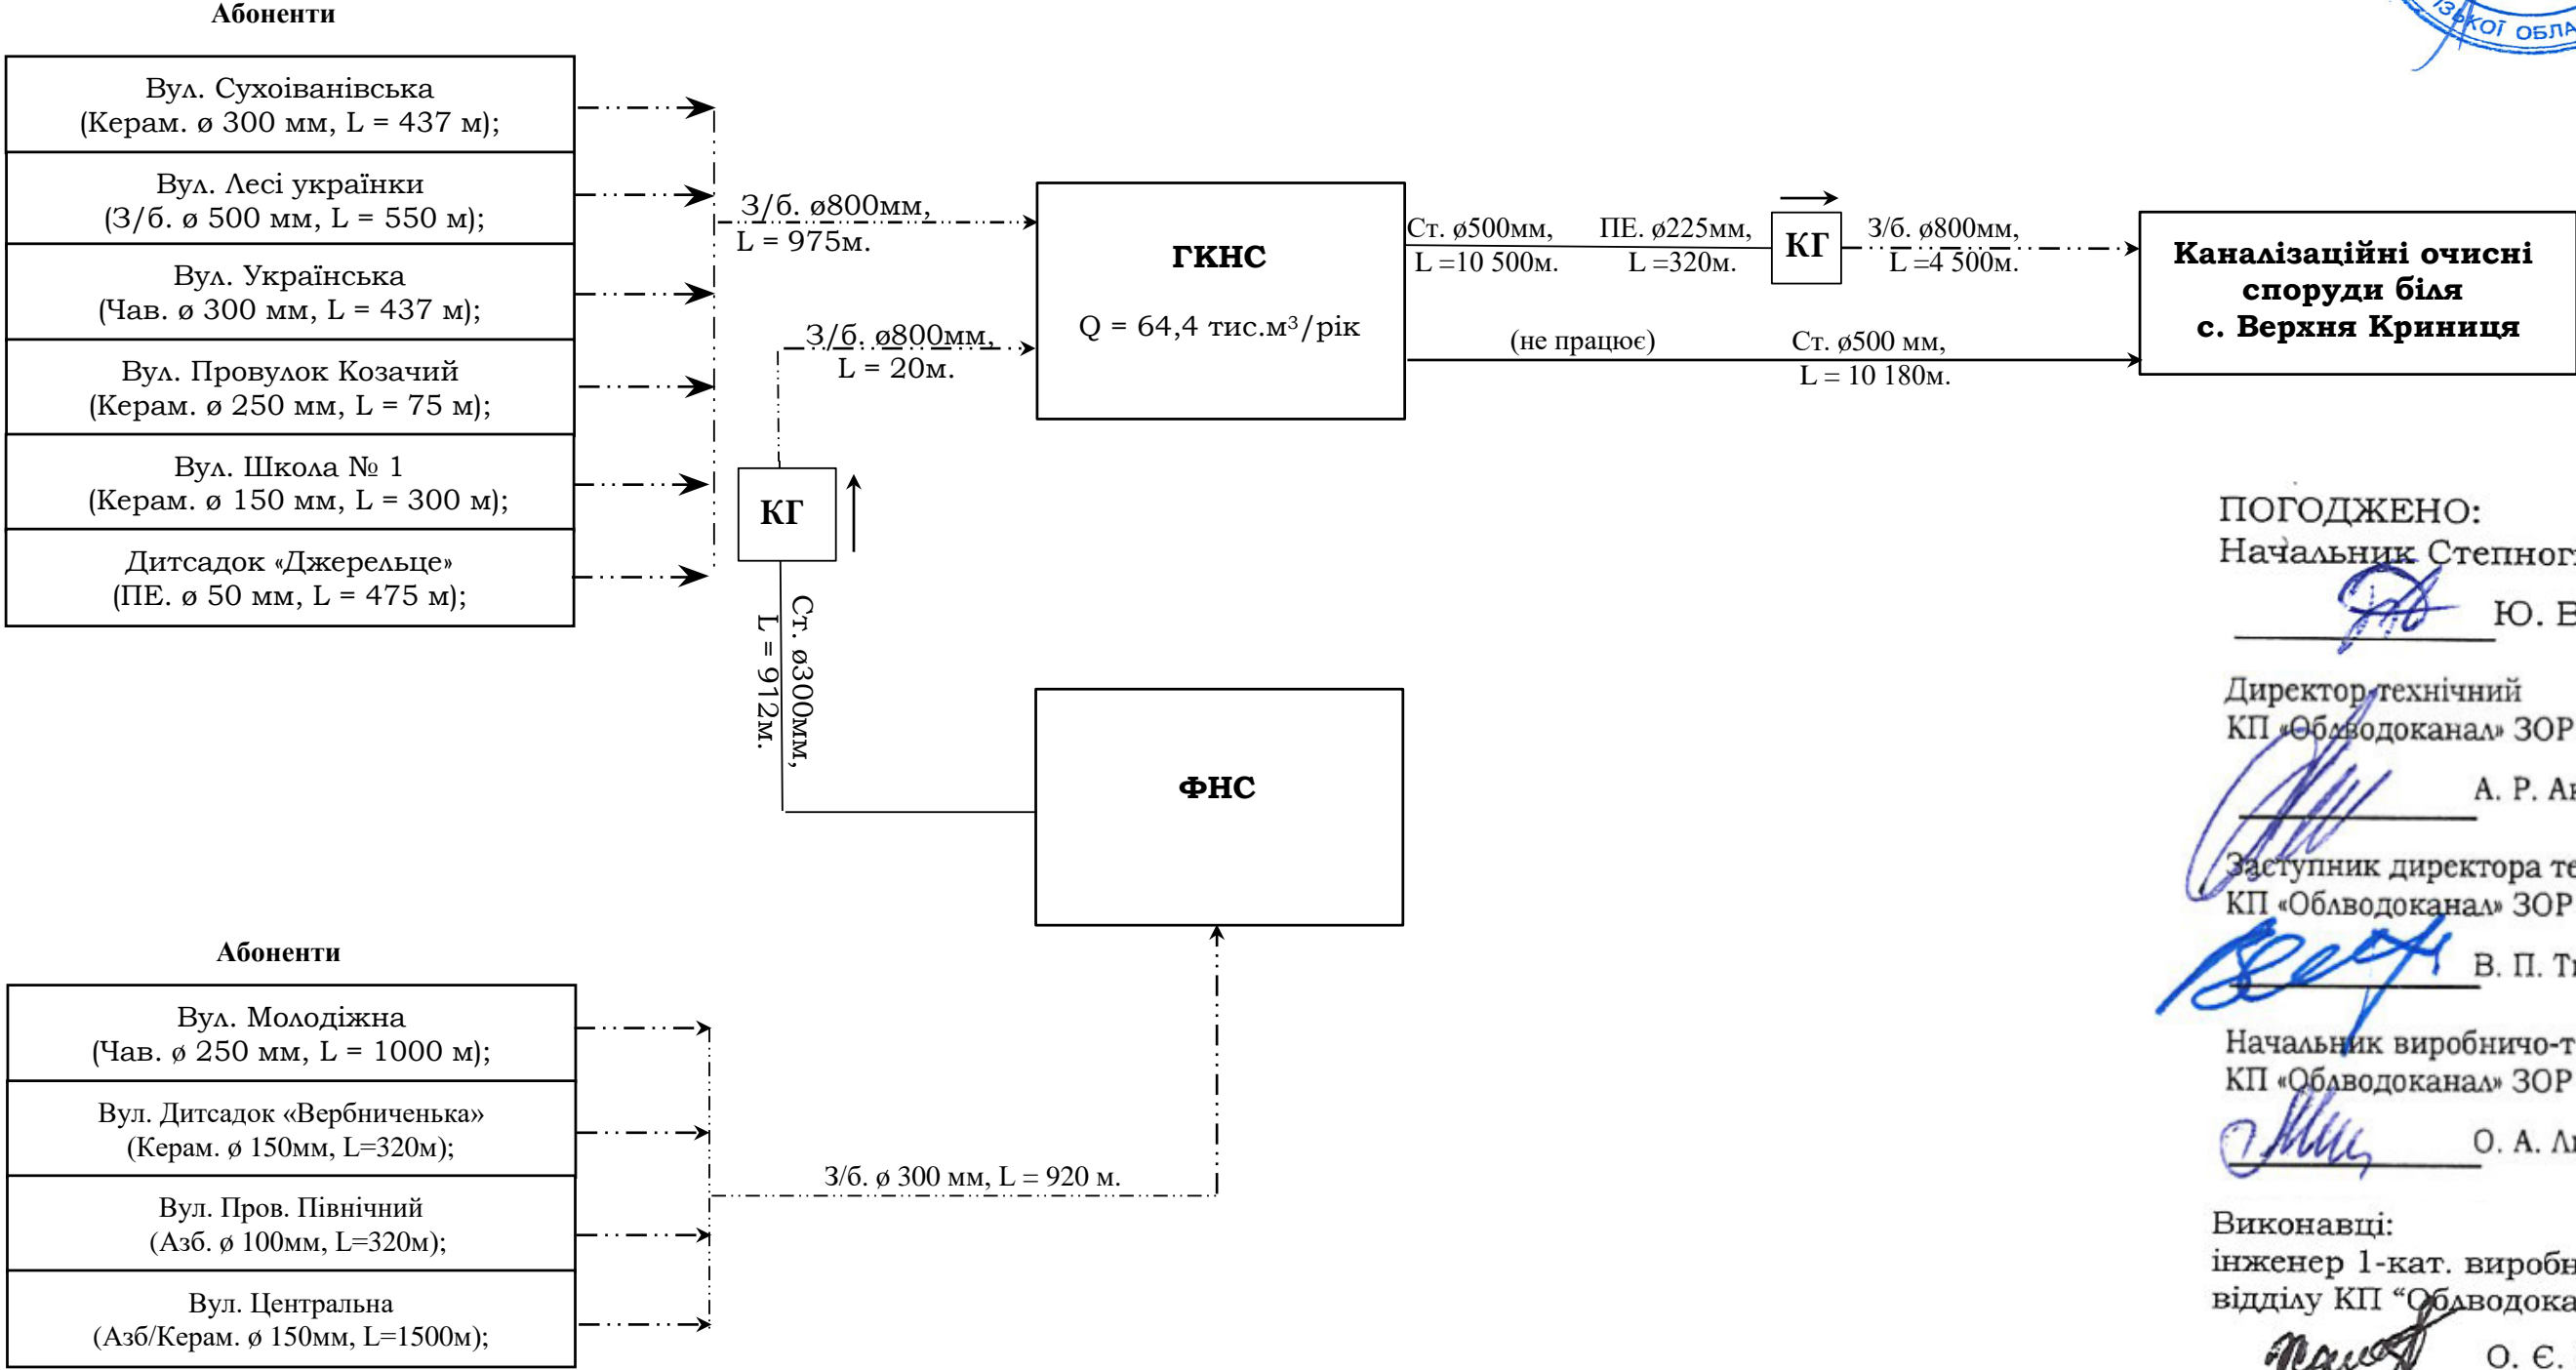

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Степногірського ЕЦВВ

Ю. В. Бреусов

Директор технічний
КП «Облводоканал» ЗОР

А. Р. Акопян

Заступник директора технічного
КП «Облводоканал» ЗОР

В. П. Ткачук

Начальник виробничо-технічного відділу
КП «Облводоканал» ЗОР

О. А. Литвиненко

Виконавці:
інженер 1-кат. виробничо-технічного
відділу КП «Облводоканал» ЗОР

О. Є. Холодний

Інженер зі збуту Степногірського ЕЦВВ

І. В. Березовська

Умовні позначення:

КГ

камера гасіння;

→

напірний колектор;

самопливний колектор.