


# Схема балансу водопостачання Куйбишевського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Генеральний директор  
КП "Облаводканал" ЗОР  
08.05.15  
В. П. Литвиненко  
ПОР. 15/01 ОБЛАСНОГ РАЙ




Станція знезалізнення

рЧВ



Станція П-підйому с. Широке

Січ-СТВ-65

НВ-2 (ø 250 – 280 мм; L = 7,930 м). Qреал. = 106,0 тис.м³



НВ-1 (ø 150 мм; L = 3,800 км).  
Qпід. = 65,7 тис.м³

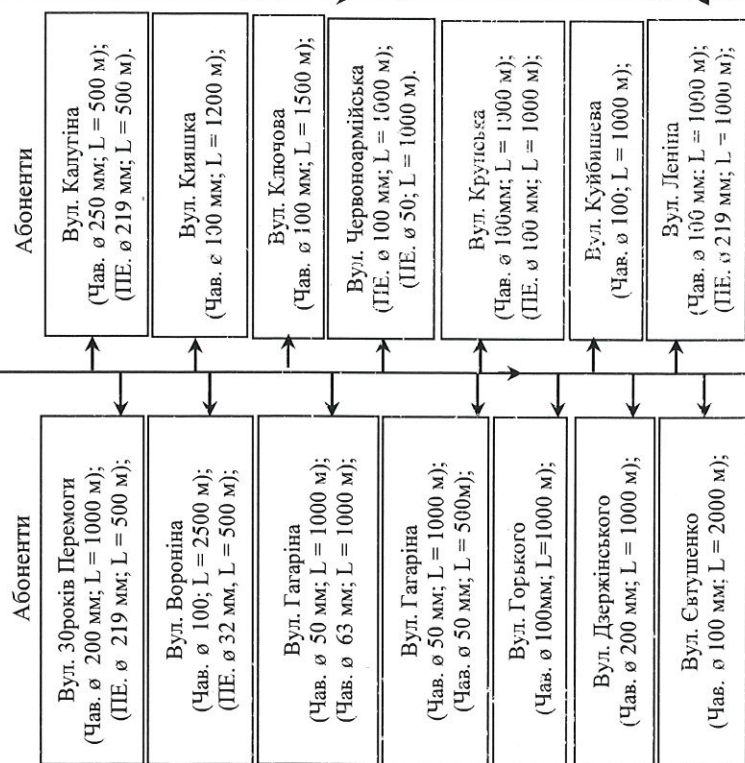

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Куйбишевського ЕЦВВ

А. Ф. Буц

Директор технічний

КП "Облаводканал" ЗОР

А. Р. Акоюн

Заступник директора технічного

КП "Облаводканал" ЗОР

В. П. Ткачук

Начальник виробничо-технічного

відділу КП "Облаводканал" ЗОР

О. А. Литвиненко

Виконавці:  
Інженер 1 кат. виробничо-технічного відділу  
КП "Облаводканал" ЗОР

О. Є. Холодний

Інженер з експлуатації будівель та споруд  
Куйбишевського ЕЦВВ

О. С. Черв'як

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

○ - Законсервовані арт. св.;

○ - Діючі арт. св.