


**Схема балансу водопостачання
Великобілозерського цеху
водопостачання**

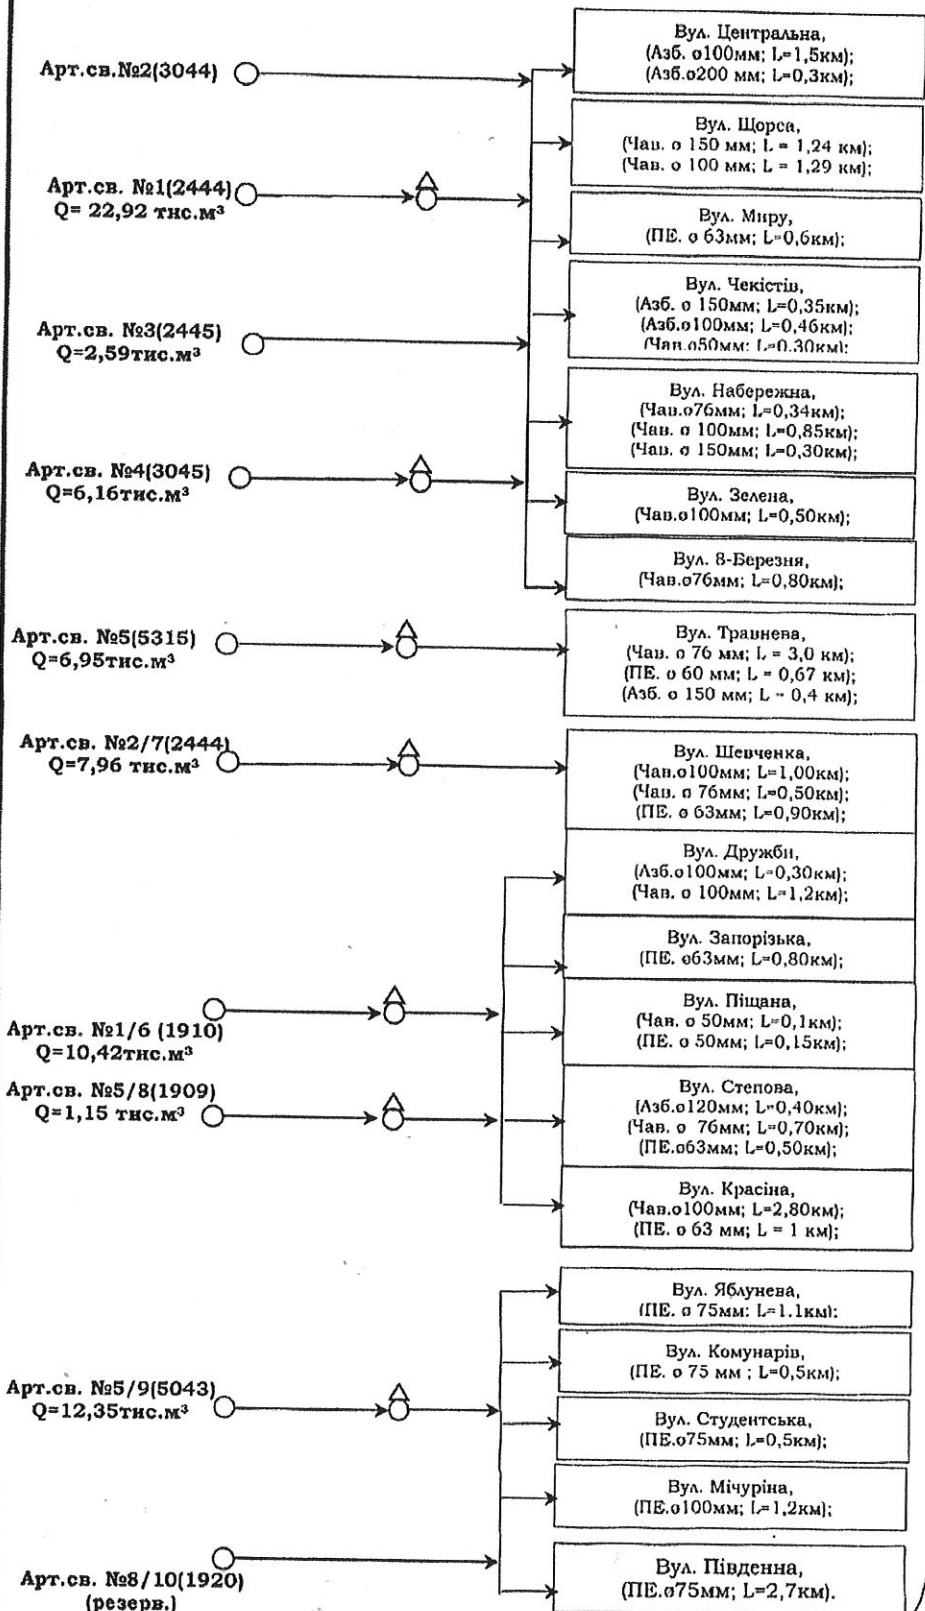

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Генеральний директор
КП "Обоводоканал" ЗОР
С. В. Басанський
03327115

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Великобілозерського ЕЦВ
А. М. Жмурко

Головний інженер
КП "Обоводоканал" ЗОР
А. Р. Акопян

Заступник головного інженера
КП "Обоводоканал" ЗОР
В. П. Ткачук

Начальник технічного відділу
КП "Обоводоканал" ЗОР
О. А. Литвиненко

Виконавці:
Інженер 1 кат. технічного відділу
КП "Обоводоканал" ЗОР
О. Є. Холодний

Q_{реал}=53,1 тис.м³
Q_{під}= 70,5 тис.м³

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

Умовні позначення:

○ - арт. св.;
△ - Водонапірна башта.