

Схема балансу водовідведення Васи́лівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення




С. В. Басанський
Абоненти

ООО "Оліс" (Керам. ø 250 мм, L = 12 м);	
Вул. Лікарняна (Керам. ø 200 мм, L = 325 м);	
Пров. Шкільний (Азб. ø 200 мм, L = 175 м);	
Вул. Чекіста (Керам. ø 200-300 мм, L = 175 м);	
Вул. Шевченка (Чав. ø 300 мм, L = 1320 м);	
Вул. Театральна (Керам. ø 300 мм, L = 475 м);	
Вул. Радянська (Керам. ø 300 мм, L = 275 м);	
Вул. Леніна (Керам. ø 150-300 мм, L = 475 м);	
Вул. Московська (Керам. ø 200-300 мм, L = 700 м);	
Вул. Приморська (Керам. ø 200-300 мм, L = 700 м);	
Вул. Чернявського (Керам. ø 250 мм, L = 300 м);	
(Чав. ø 250 мм, L = 6 м);	
ООО "Василівський МК" (Чав. ø 250 мм, L = 6 м);	
ООО "Атб-Маркет" (ПЕ. ø 90 мм, L = 185 м).	

(ПЕ, ø 200 мм, L=165 м)

(ПЕ, ø 250 мм, L = 800 м)

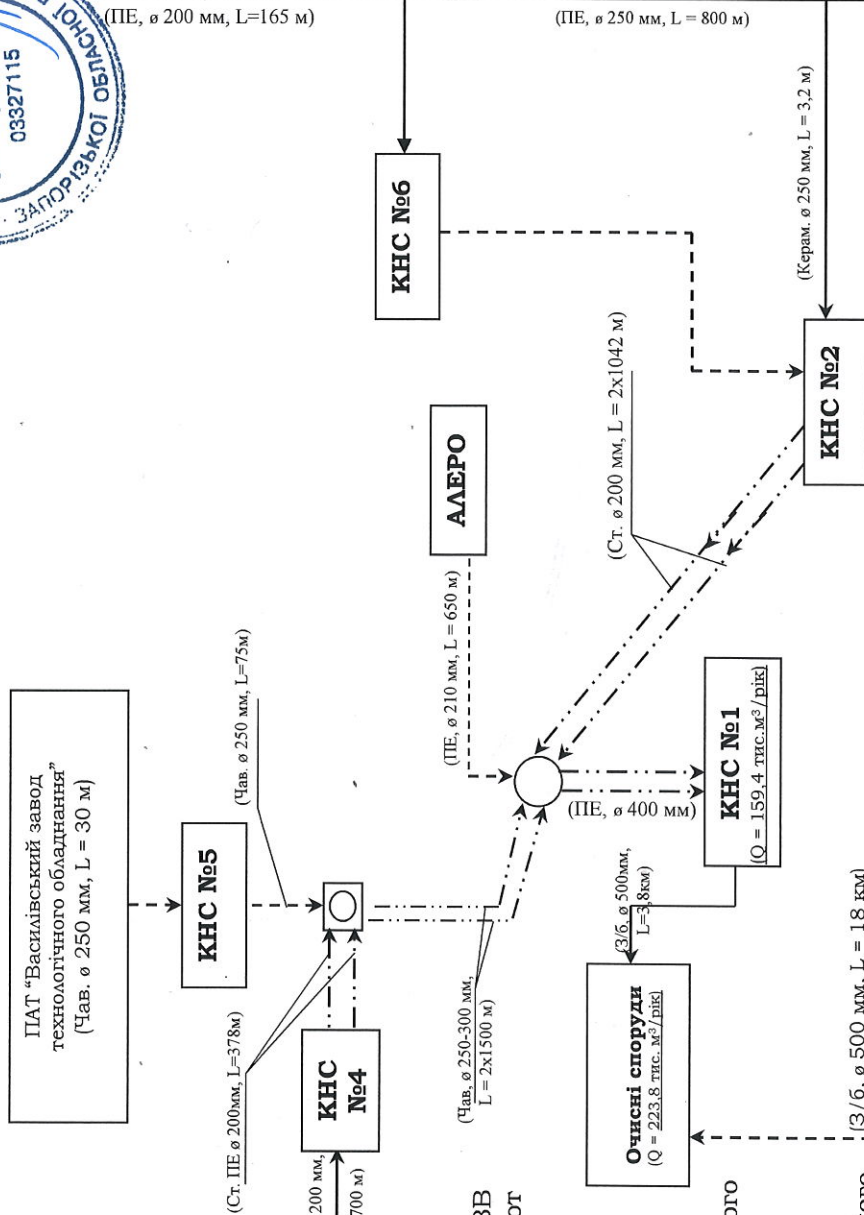

Абоненти

Мкр. 40 років Перемоги (Керам. ø 300 мм, L = 1250 м);
Вул. Незалежності (Чав. ø 250 мм, L = 320 м);
Пров. Лісний (Керам. ø 200 мм, L = 400 м);

Начальник Васи́лівського ЕЦВВ
О. М. Москот

Погоджено:

Директор технічний
КП "Обводоканал" ЗОР

А. Р. Акоюн

Заступник директора технічного
КП "Обводоканал" ЗОР

В. П. Ткачук

Начальник виробничо-технічного
відділу КП "Обводоканал" ЗОР
О. А. Литвиненко

Виконавці:

інженер 1-кат. виробничо-технічного
відділу КП "Обводоканал" ЗОР

О. Є. Холодний

Інженер виробничо-технічного
відділу Васи́лівського ЕЦВВ

Ж. А. Романюк

Умовні позначення:

○ - гаситель;

□ - розподільча камера;

----- - напірний колектор;

----- - самопливний колектор;